



Talstr. 35
82436 Eglfing
Tel. +49 8847 67-0
Fax +49 8847 67-191
www.convotherm.com

Elektro-Dokumentation electrical-documentation

Montageplatte electric box	: 5115857
Stromlaufplan wiring diagram	: 5315677
Gerätetyp type	: OGS 10.20/12.20
Spannung voltage	: 1/N/PE ~ 110-120V
Frequenz frequency	: 50/60Hz
Nennleistung power consumption	: 1,7kW
Nennstrom current	: 7,0A

Absicherung bauseits!

Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

Please look at local supply regulations!
fuses on site!

			Datum	08.06.2004	OGS 10.20/12.20 1/N/PE ~ 110-120V 50/60Hz		Stromlaufpläne 1	5115857 / 5315677		
			Bearbeiter	Böttlinger						
			Geprüft	Hu						
R. Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für		Ersatz durch	Deckblatt / overlay	5115857 / 5315677


Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²



			Datum	08.06.2004	OGS 10.20/12.20 1/N/PE ~ 110-120V 50/60Hz				Stromlaufpläne 2	5115857 / 5315677		
			Bearbeiter	Böttinger								+MP
			Geprüft	Hu								
R.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Motore / motors		5115857 / 5315677	Blatt 2 4 Bl.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²

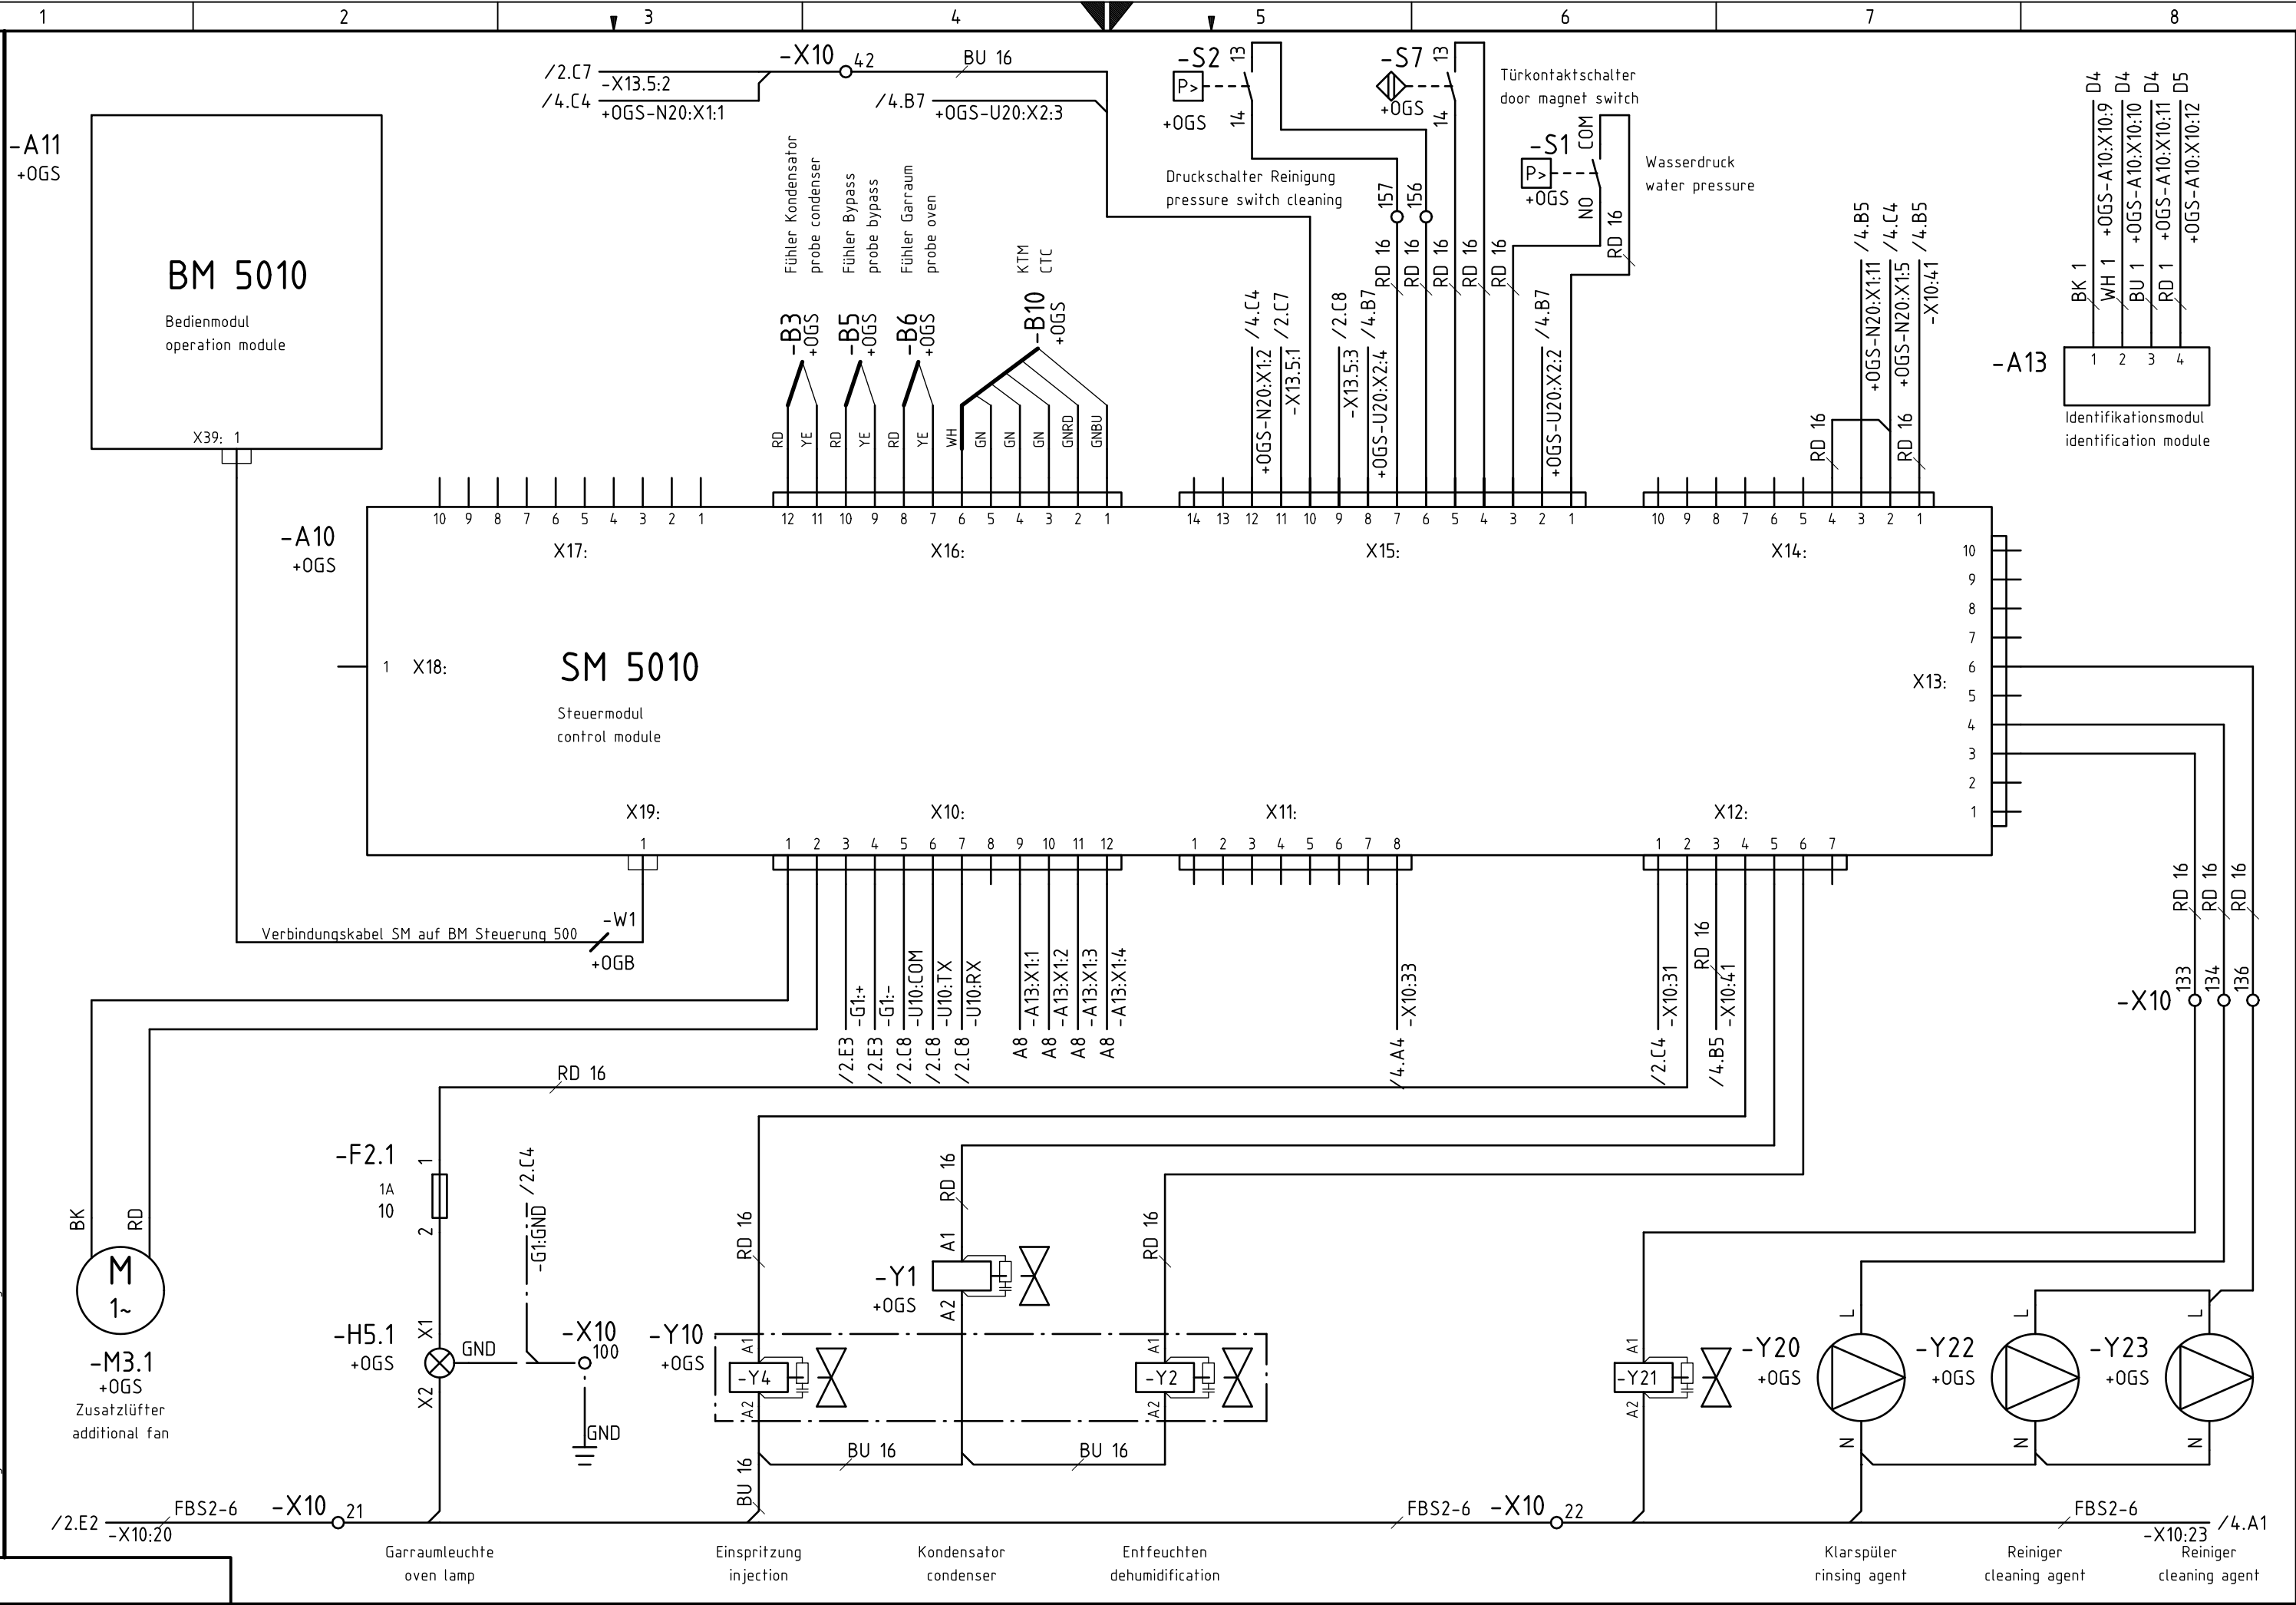

Datum		08.06.2004	OGS 10.20/12.20		Stromlaufpläne		5115857 / 5315677			
Bearbeiter		Böttlinger	1/N/PE ~ 110-120V 50/60Hz		3		Wasser Reinigung		+MP	
Geprüft		Hu					water cleaning			
R. Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Steuerung / control	5115857 / 5315677	Blatt 3	
1									4 Bl.	

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm^2



			Datum	08.06.2004	OGS 10.20/12.20 1/N/PE ~ 110-120V 50/60Hz				Stromlaufpläne 4	5115857 / 5315677		
			Bearbeiter	Böttlinger						+MP		
			Geprüft	Hu								
R. Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch			5115857 / 5315677	Blatt 4	
											4 Bl.	